



1



2




3




4



5

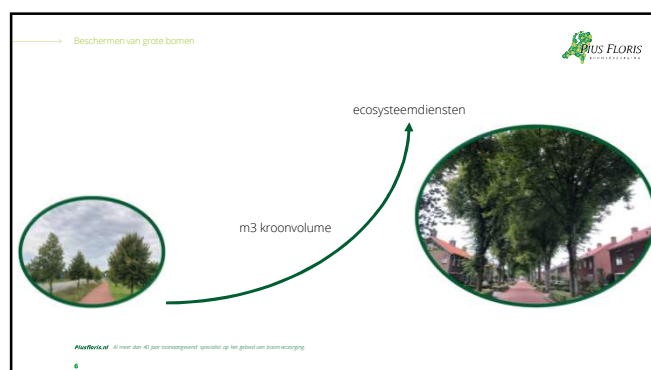

6

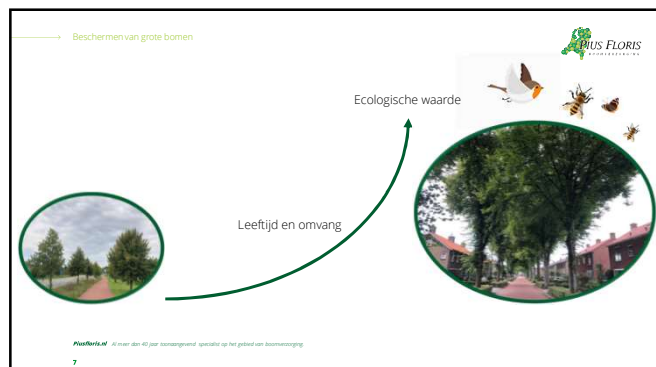

7

Beschermen van grote bomen

Afvang luchtvervuiling jonge en volwassen bomen

Voor de directe compensatie van 1 volwassen linde heb je **10,4 jonge lindes** nodig.

Dit betekent dat je voor de compensatie van de 26 volwassen lindes maar liefst **270 jonge lindes** moet planten om direct te compenseren.


Afvang luchtvervuiling van de 26 volwassen lindes: **11,5 kg/jaar**
Gemiddeld **0,442 kg/jaar** per boom

Afvang luchtvervuiling van de 26 jonge lindes: **1,2 kg/jaar**
Gemiddeld **0,046 kg/jaar** per boom

PlusFloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, gespecialiseerd op het gebied van boomverzorging.

8

8

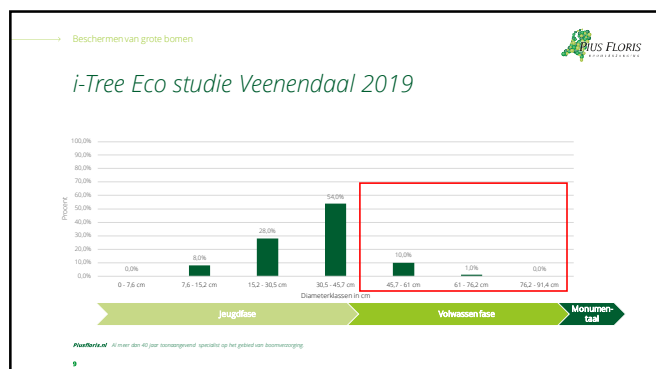

9

Beschermen van grote bomen

De realiteit!

Roman & Scatena 2011
US: Urban trees do have an life expectancy less than 30 years

Britt & Johnston 2008
UK: Most urban trees in England are aged between 10 and 50 years, with only 17% that are mature or older, of which very few are ancient

PlusFloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, gespecialiseerd op het gebied van boomverzorging.

10

10



11




12




13




14

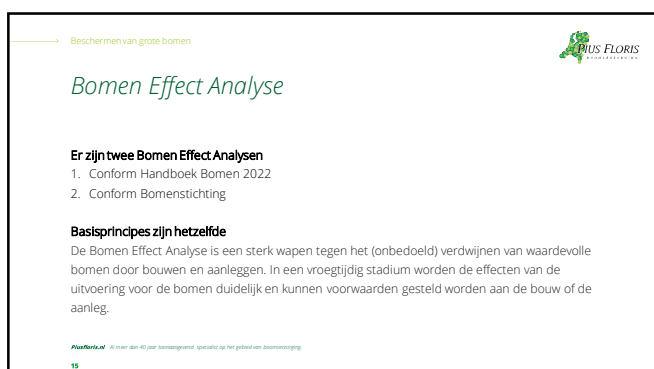


15

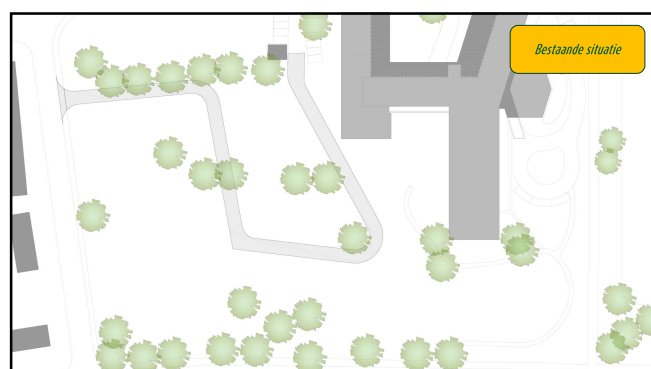

16

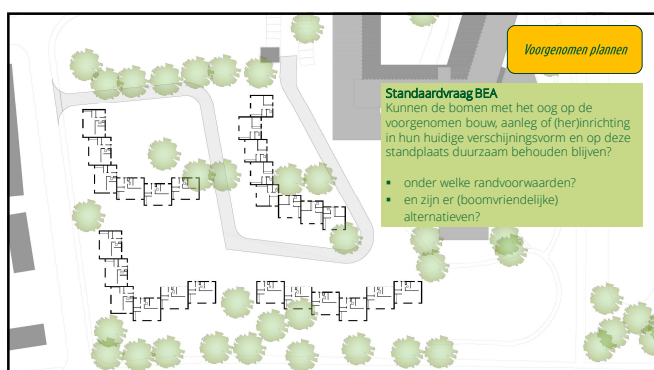

17

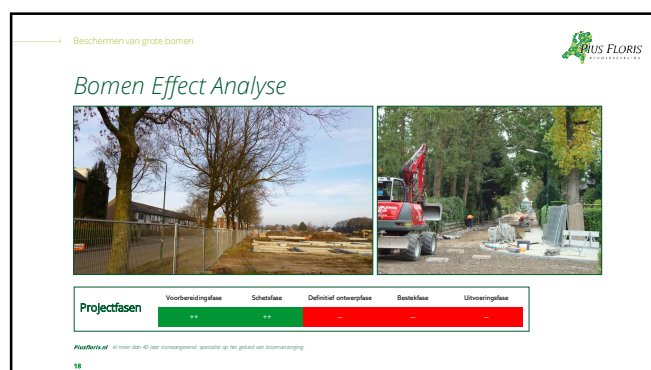

18

Beschermen van grote bomen

Boombeschermingsplan



Projectfasen	Voorbereidingfase	Schietfase	Definitief ontwerpfase	Beetsfase	Uitvoeringfase
	10%	5%	15%	20%	50%

Fluorhulst.nl Al meer dan 40 jaar voortgevoerd, specialist op het gebied van boomverzorging.

19

19

Beschermen van grote bomen

Bomenwacht



Projectfasen	Voorbereidingfase	Schietfase	Definitief ontwerpfase	Beetsfase	Uitvoeringfase
	10%	5%	15%	20%	50%

Fluorhulst.nl Al meer dan 40 jaar voortgevoerd, specialist op het gebied van boomverzorging.

20

20



21

Beschermen van grote bomen

Bomen beschermen op particulier terrein

KAPVERGUNNING AFSCHAFFEN

De VVD vindt dat burgers prima zelf kunnen beslissen of bomen in eigen tuin gekapt kunnen worden of niet. Daarom kunnen we met een voorstel om deze vergoeding af te schaffen.

Maakder ruimte om meer ruimte voor burgers!

Onnodige regels, procedures en formulieren worden afgeschaft.

99% van de aangevraagde vergoedingen wordt nu toch al verleend.



Burgers kunnen strok zelf beslissen of ze bomen in eigen tuin kappen

Voor het kappen van bomen in de openbare ruimte heeft een vergoeding nodig.

WWW.OOSTERHOUT-VVD.NL

Fluorhulst.nl Al meer dan 40 jaar voortgevoerd, specialist op het gebied van boomverzorging.

22

22

Beschermen van grote bomen

Kroon Volume Analyse



Afhang luchtvervulling van de 26 volwassen lindes: 11,5 kg/jaar

Gemiddeld 0,442 kg/jaar per boom



Afhang luchtvervulling van de 26 jonge lindes: 1,2 kg/jaar

Gemiddeld 0,046 kg/jaar per boom

Voor de directe compensatie van 1 volwassen linde heb je **10,4 jonge lindes** nodig.

Dit betekent dat je voor de compensatie van de 26 volwassen lindes maar liefst **270 jonge lindes** moet planten om direct te compenseren.

Fluorhulst.nl Al meer dan 40 jaar voortgevoerd, specialist op het gebied van boomverzorging.

23

23

Beschermen van grote bomen

Kroonvolume (categorie B, stelpost 10 M3)

Volumeklasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	BKV
5	5	A
<15	10	B
15 - 75	50	C
75 - 200	150	D
200 - 500	400	E
500 - 1.000	800	F
1.000 - 2.500	2.000	G
2.500 - 5.000	4.000	H
5.000 - 7.500	6.000	I
> 7.500	8.000	J



Fluorhulst.nl Al meer dan 40 jaar voortgevoerd, specialist op het gebied van boomverzorging.

24

24

→ Beschermen van grote bomen

Kroonvolume (categorie H, stelpost 4.000 M3)

Volumeklasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	BKV
5	5	A
< 15	10	B
15 - 75	50	C
75 - 200	150	D
200 - 500	400	E
500 - 1.000	800	F
1.000 - 2.500	2.000	G
2.500 - 5.000	4.000	H
5.000 - 7.500	6.000	I
> 7.500	8.000	J



Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

35

25

→ Beschermen van grote bomen

Handboek Bomen 2022 | Hoofdstuk 20 Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

20.15.a Samenvattingstabel Bomenbalans

Boomkroonvolume-klasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	Projectstatus bomen				Resultaat (+/-) projectplan				Balans (+/-) projectplan		
		Bestaande bomen (actueel)		Aanplant (+) AA		Verwijderen (-) VW		Verplanten VP				
BKV	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)
5	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 15	10	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - 75	50	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 - 200	150	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	400	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - 1.000	800	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000 - 2.500	2.000	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.500 - 5.000	4.000	H	5	20.000	0	0	0	0	0	5	20.000	0
5.000 - 7.500	6.000	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 7.500	8.000	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal			5	20.000	0	0	0	0	0	5	20.000	0
gemiddelde BKV			4.000 m3/boom							4.000 m3/boom		0%

Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

36

26

→ Beschermen van grote bomen

Handboek Bomen 2022 | Hoofdstuk 20 Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

20.15.a Samenvattingstabel Bomenbalans

Boomkroonvolume-klasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	Projectstatus bomen				Resultaat (+/-) projectplan				Balans (+/-) projectplan		
		Bestaande bomen (actueel)		Aanplant (+) AA		Verwijderen (-) VW		Verplanten VP				
BKV	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)
5	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
< 15	10	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - 75	50	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 - 200	150	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 - 500	400	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - 1.000	800	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000 - 2.500	2.000	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.500 - 5.000	4.000	H	5	20.000	0	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000
5.000 - 7.500	6.000	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 7.500	8.000	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal			5	20.000	0	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000
gemiddelde BKV			4.000 m3/boom							4.000 m3/boom	-40%	-40,00%

Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

37

27

→ Beschermen van grote bomen

Handboek Bomen 2022 | Hoofdstuk 20 Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

20.15.a Samenvattingstabel Bomenbalans

Boomkroonvolume-klasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	Projectstatus bomen				Resultaat (+/-) projectplan				Balans (+/-) projectplan			
		Bestaande bomen (actueel)		Aanplant (+) AA		Verwijderen (-) VW		Verplanten VP					
BKV	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	
5	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
< 15	10	B	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	
15 - 75	50	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 - 200	150	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 - 500	400	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500 - 1.000	800	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.000 - 2.500	2.000	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.500 - 5.000	4.000	H	5	20.000	0	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000	
5.000 - 7.500	6.000	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
> 7.500	8.000	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal			5	20.000	2	20	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000
gemiddelde BKV			4.000 m3/boom							2.400 m3/boom	60%	-39,90%	

Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

38

28

→ Beschermen van grote bomen

Handboek Bomen 2022 | Hoofdstuk 20 Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

20.15.a Samenvattingstabel Bomenbalans

Boomkroonvolume-klasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	Projectstatus bomen				Resultaat (+/-) projectplan				Balans (+/-) projectplan			
		Bestaande bomen (actueel)		Aanplant (+) AA		Verwijderen (-) VW		Verplanten VP					
BKV	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	
5	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
< 15	10	B	0	0	10	100	0	0	0	10	100	100	
15 - 75	50	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 - 200	150	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 - 500	400	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500 - 1.000	800	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.000 - 2.500	2.000	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.500 - 5.000	4.000	H	5	20.000	0	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000	
5.000 - 7.500	6.000	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
> 7.500	8.000	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal			5	20.000	10	100	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000
gemiddelde BKV			4.000 m3/boom							933 m3/boom	160%	-39,50%	

Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

39

29

→ Beschermen van grote bomen

Handboek Bomen 2022 | Hoofdstuk 20 Bomenbalans (ecosysteemdiensten)

20.15.a Samenvattingstabel Bomenbalans

Boomkroonvolume-klasse m3 BKV	BKV m3 stelpost	Projectstatus bomen				Resultaat (+/-) projectplan				Balans (+/-) projectplan			
		Bestaande bomen (actueel)		Aanplant (+) AA		Verwijderen (-) VW		Verplanten VP					
BKV	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	Stuk	BKV (m3)	
5	5	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
< 15	10	B	0	0	800	8.000	0	0	0	800	8.000	8.000	
15 - 75	50	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 - 200	150	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 - 500	400	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500 - 1.000	800	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.000 - 2.500	2.000	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.500 - 5.000	4.000	H	5	20.000	0	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000	
5.000 - 7.500	6.000	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
> 7.500	8.000	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal			5	20.000	800	8.000	2	8.000	0	3	12.000	-2	-8.000
gemiddelde BKV			4.000 m3/boom							25 m3/boom	11960%	6,00%	

Planifloris.nl Al meer dan 40 jaar toezeggend, specialiseert op het gebied van boomverzorging

40

30



31



32